


Pumpebrønde



Pumpebrønde – princip

Al afløbsvand fra lavtliggende afløbs-installationer ledes til pumpebrønd.

Der er ingen fare for tilbagestuvning under regn.

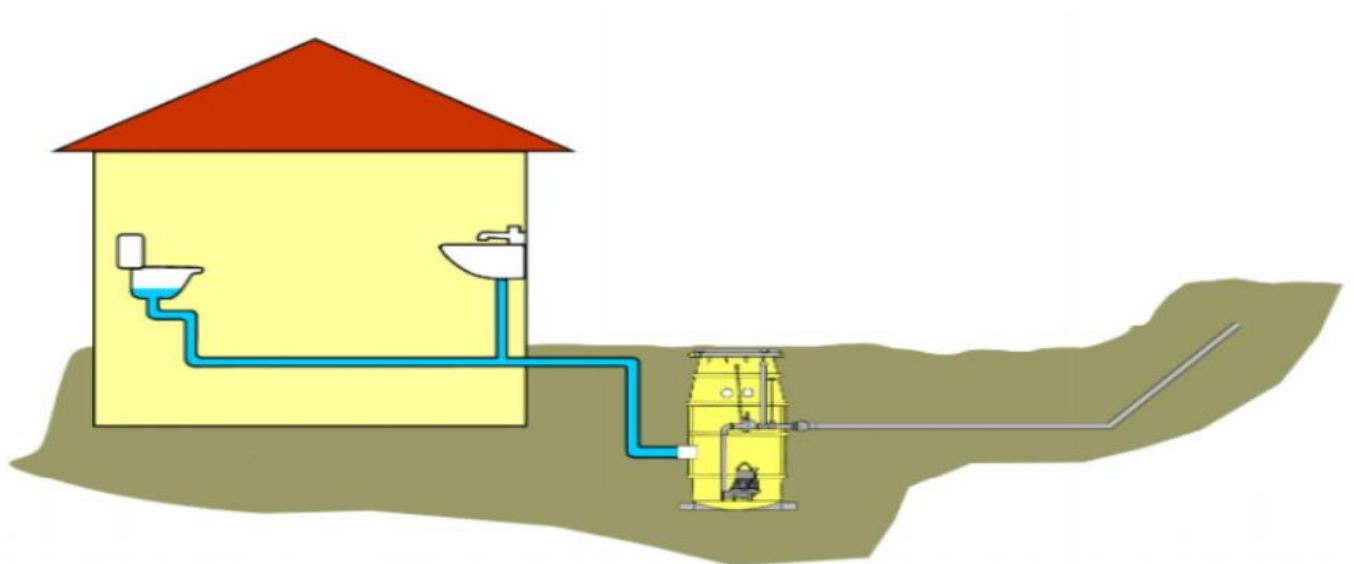

Pumpebrønde – Krav

- Kravene til pumpeanlæg er angivet i DS 432 – Norm for afløbsinstallationer.
- Skal være CE- mærket efter DS/EN 12050 serien- Pumpeanlæg

