

# Krav og principper Pumpebrønde




OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

## Princip

Al afløbsvand fra lavtliggende afløbsinstallationer ledes til pumpebrønd. Der er ingen fare for tilbagestuvning under regn.

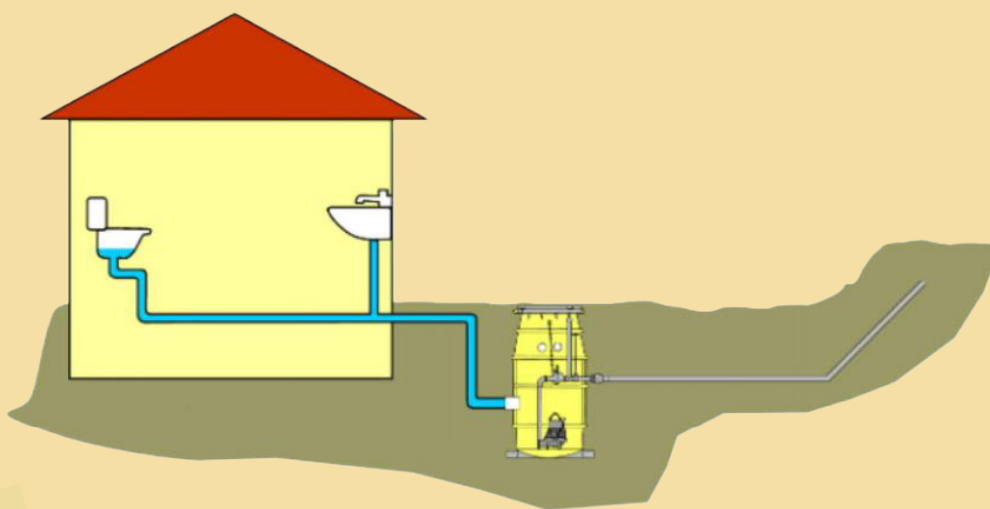

## Krav

- Kravene til pumpeanlæg er angivet i DS 432 – Norm for afløbsinstallationer
- Skal være CE- mærket efter DS/EN 12050 serien Pumpeanlæg



**Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på [www.oldebjerg.dk](http://www.oldebjerg.dk)**

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

Oldebjerg A/S · Industrivej 2 · 4180 Sorø